

DECLENCHEUR MANUEL CONVENTIONNEL ETANCHE




Notice installateur

954 307

WPC3A -RC01SF-U003-01





Présentation

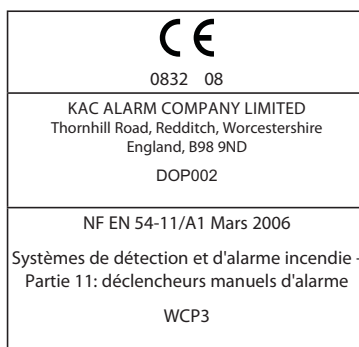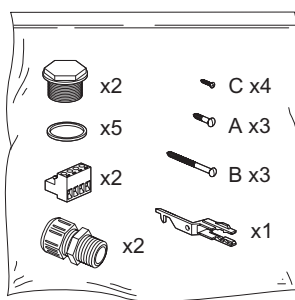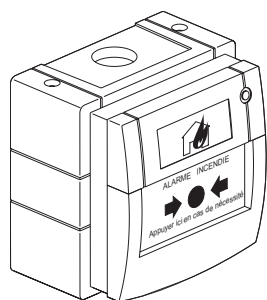


Caractéristiques techniques


IP	IK		
67	07	- 25 °C + 70 °C	2 x 1,5 mm ²



Raccordement aux équipements d'alarme T2b, T3 et T4

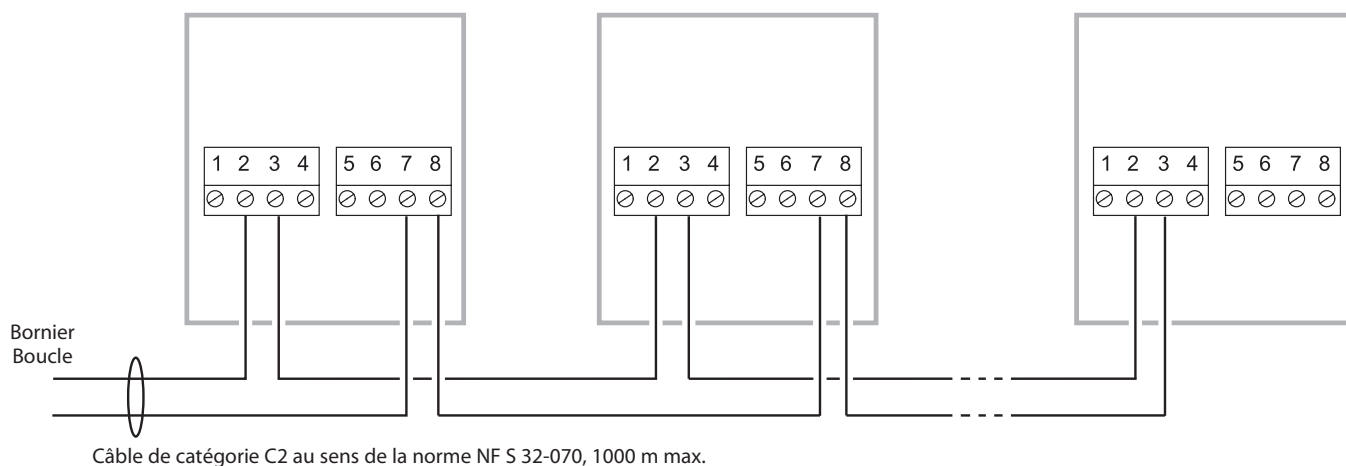

Raccordement aux équipements d'alarme T1 et T2a

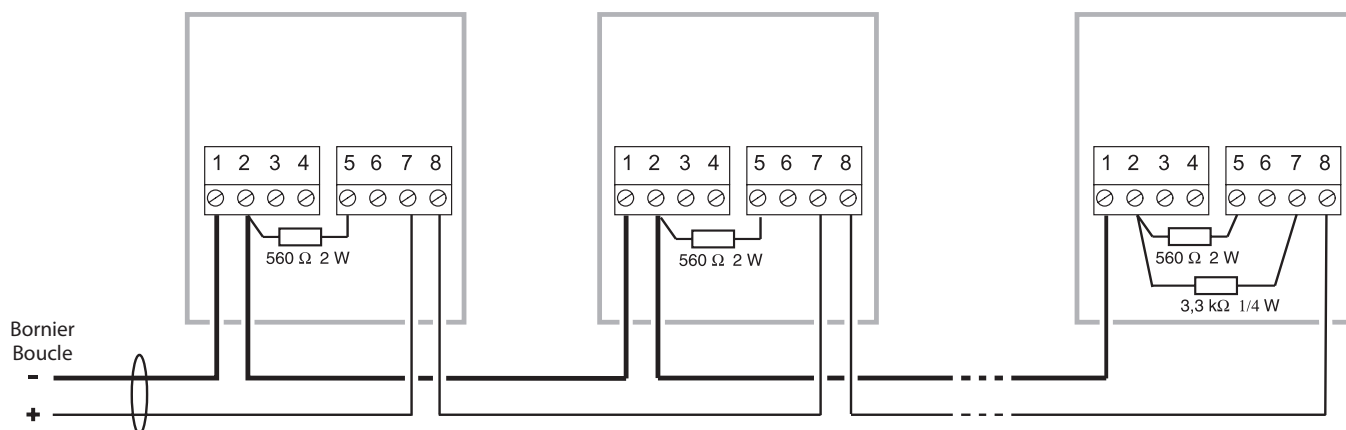

T1 : Câble de catégorie CR1 au sens de la norme NF S 32-070,

• au minimum du bornier de détection de l'E.C.S. au premier point de détection ;


• dans la traversée de zones sans détection automatique, à l'exception des zones indiquées dans la NF S 61-970.

Exemples d'exceptions : sanitaires, faux plafonds de moins de 80 cm de hauteur


1000 m max.

T2a : Câble de catégorie C2 au sens de la norme NF S 32-070, 1000 m max.


Montage

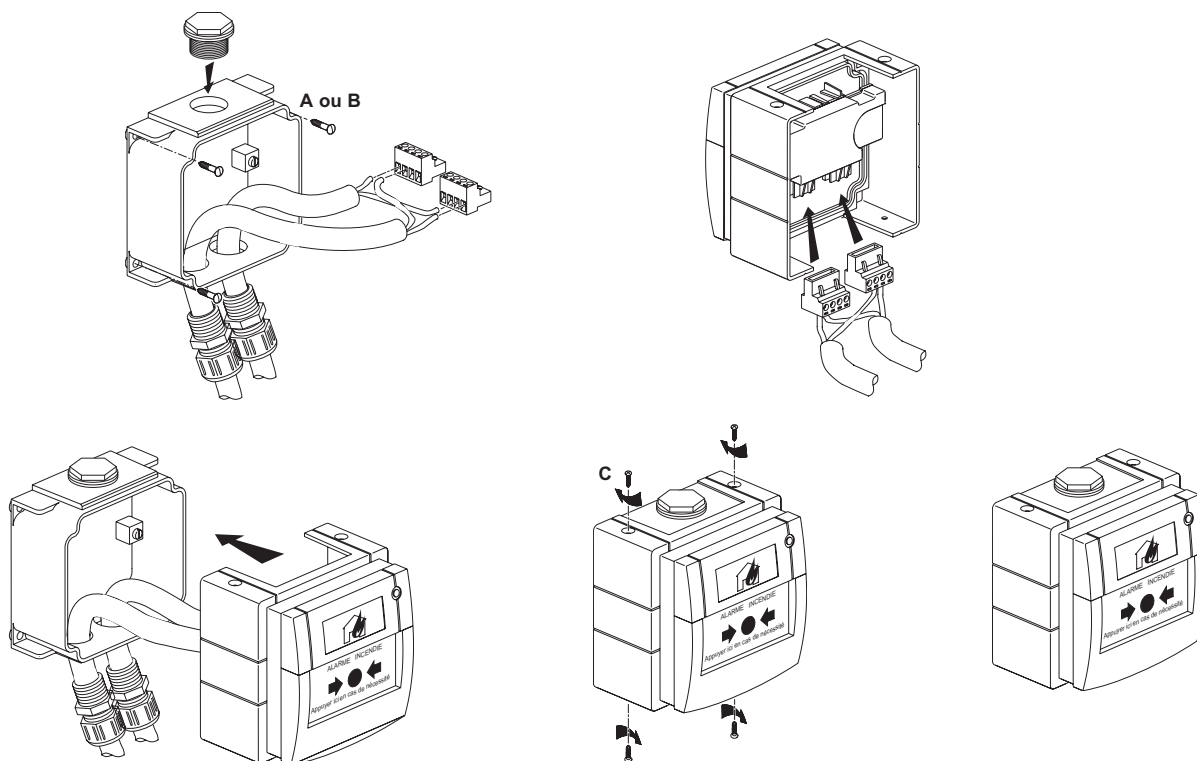


Ouverture du déclencheur manuel

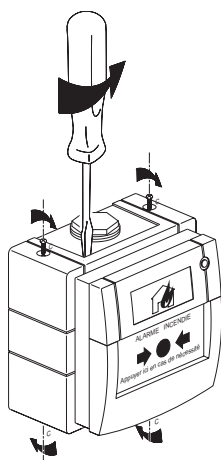


Alarme

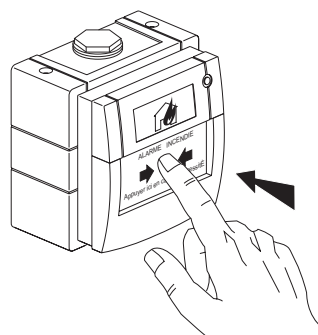

Test

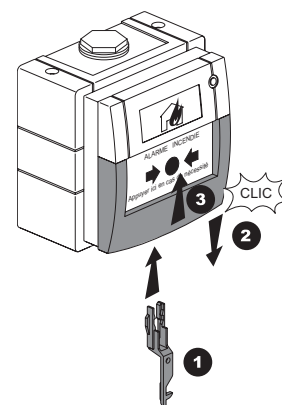

Réarmement

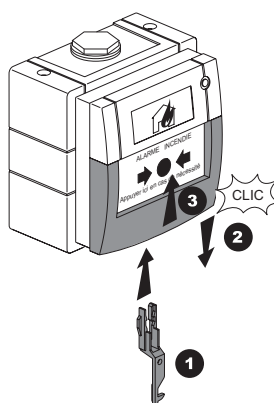

5, rue Nicot - 93691 Pantin Cedex

Service Relations Pro : Tél. : 0810 00 89 89 - Fax : 0810 110 110

E-mail : accessible sur www.ura.fr

DOC. N° LE02967AB

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis n'engageant URA qu'après confirmation.

D977-2