

Fiche produit

Article n° 59.199.0155.0

Bornier de traversée RFK 1 / 240 K PA/V0

Borne de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 32, section nominale: 240 mm², largeur: 42 mm, Couleur: gris

Article n°	59.199.0155.0
EAN	4015573607811
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Section transversale nominale	240 mm²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	42 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	Aucun
Méthode de montage	G rail
Bornes de jonctions pour installations électriques	Aucun

Données techniques

Courant nominal	415 A
Tension nominal	1000 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Aucun
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	102 mm

données de connexion

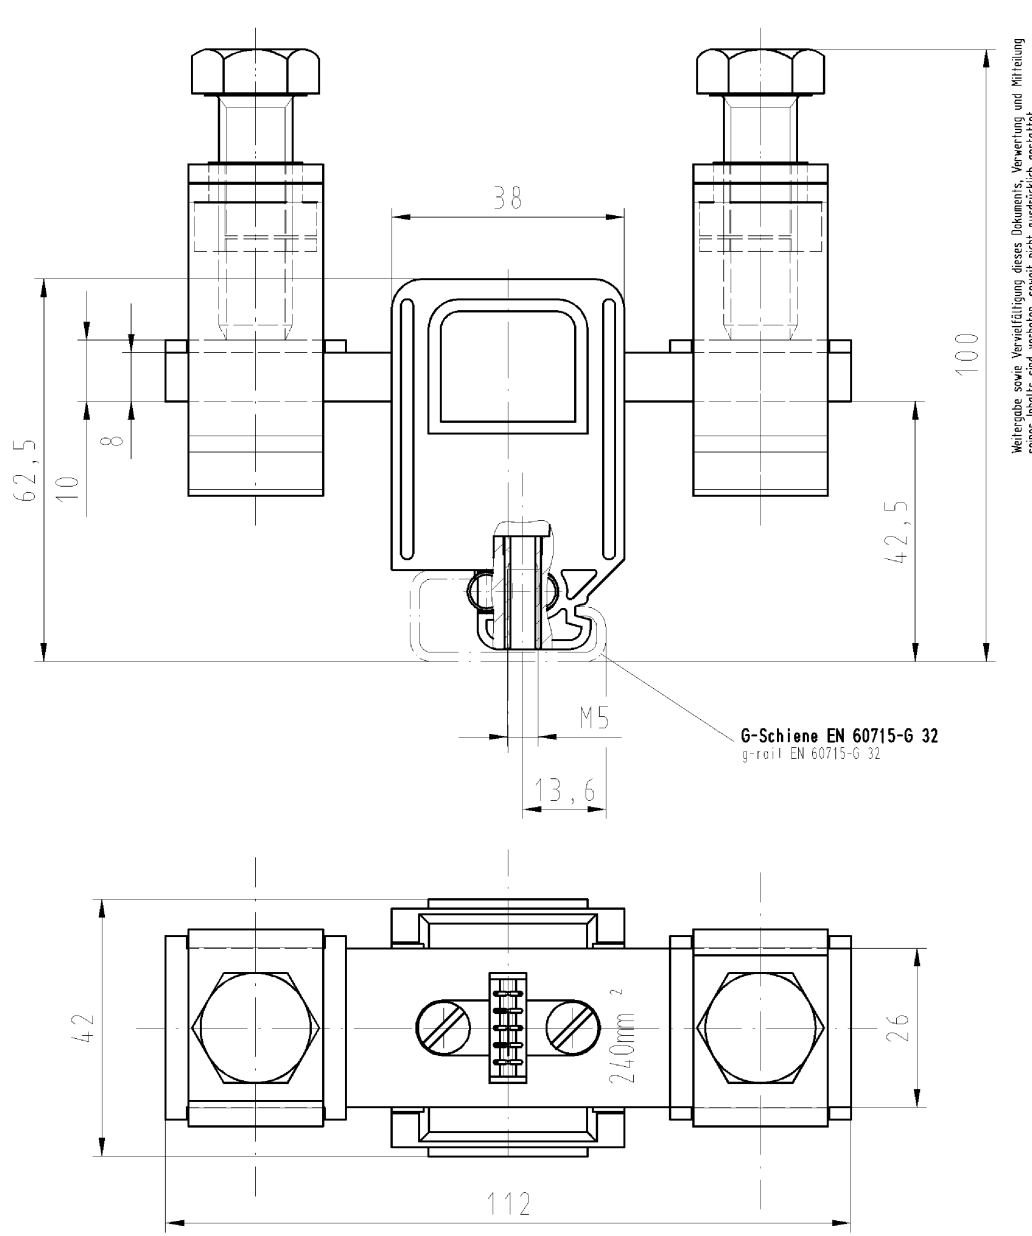
Type de connexion 1	Connexion à vis
Type de connexion 2	Connexion à vis
Section minimum multi-brins	70 mm²
Section maximum multi-brins	240 mm²
Section minimum fil rigide	70 mm²
Section maximum fil rigide	240 mm²
longueur de fil	27 mm
Conducteur Couple de montage	14 Nm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	0 AWG-500 kcmil
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuelle	375 A
Câblage actuel	375 A
Section traversante norme CSA	3/0 AWG-500 kcmil
Tension CSA	600 V

CSA actuel	425 A
------------	-------

Dessin technique

A B C D E	 G-Schiene EN 60715-G 32 g-rail EN 60715-G 32	A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1
These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With $\pm$ marked dimensions are only valid for internal use Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit $\pm$ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig		
Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - First Use: - Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
Werkstoff/Material 2006 Tag/Date Name gezeichnet/drawn 12.12. Schmitt J. geprüft/checked - - Normgepr. Stand, check - - Zeichnung Nr./Drawing No. 59.199.0155.0 01K Index		
Maße in mm/Dimensions are in mm Vol. mm³ Offl./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -		
 wieland Elektrische Verbindungen Type RFK Benennung/Title DURCHGANGSKLEMME 240qmm Ausführung K / Configuration K Terminal block		
Index Datum / Blatt Date / Sheet Änderung/Revision		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind untersagt, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Haftung für die Produktion, den Inhalt und die Nutzung dieses Dokuments, sowie die Kommunikation der Inhalte, ist ohne ausdrückliche Genehmigung der Wieland AG ausgeschlossen.

