

COLLECTIFOS PE

Station de relevage à 2 pompes pour collectivités
CE conforme à la Norme Européenne EN 12050-1

La station de relevage **COLLECTIFOS PE** est adaptée au relevage des eaux usées et chargées de collectivités telles que lotissement, hôtel-restaurant, camping, usine, entrepôt, supermarché...

Parfaitement adaptée pour une pose enterrée en extérieur de bâtiment, en espace vert, la station de relevage **COLLECTIFOS PE** est proposée avec 2 côtes de fil d'eau d'arrivée.

La cuve est en polyéthylène, insensible aux effets de la corrosion et est équipée d'un couvercle anti-dérappant verrouillable pour une pose sous espace vert en toute sécurité.

Prête à poser, la station de relevage **COLLECTIFOS PE** possède un manchon d'entrée PVC femelle avec joint Ø200, un manchon de sortie en PVC 63 ou 75 selon modèle et un manchon de ventilation PVC Ø100. En outre, la cuve est pourvue de 2 fourreaux passe-câbles Ø90.

Afin de faciliter sa maintenance, la station de relevage **COLLECTIFOS PE** est fournie avec un dispositif d'ancrage et de levage intégré à la cuve.

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Les pompes sont installées sur pieds d'assise facilitant le montage et le démontage.

Chaque canalisation de refoulement, en PVC DN50 ou DN65 selon modèle, est équipée d'une vanne à sphère PVC et d'un clapet anti-retour à boule 2" ou 2"1/2 en fonte monté sur raccord union.


3 régulateurs de niveau assurent la fonction Marche / Arrêt :

- flotteur bas = arrêt de(s) pompe(s)
- flotteur moyen = marche pompe 1
- flotteur haut = marche pompe 2

1 interrupteur de niveau (niveau très haut) gère la fonction Alarme.

La station de relevage **COLLECTIFOS PE** est pré-équipée pour recevoir un panier dégrilleur et une grille anti-chute (installation aisée même après pose de la station).



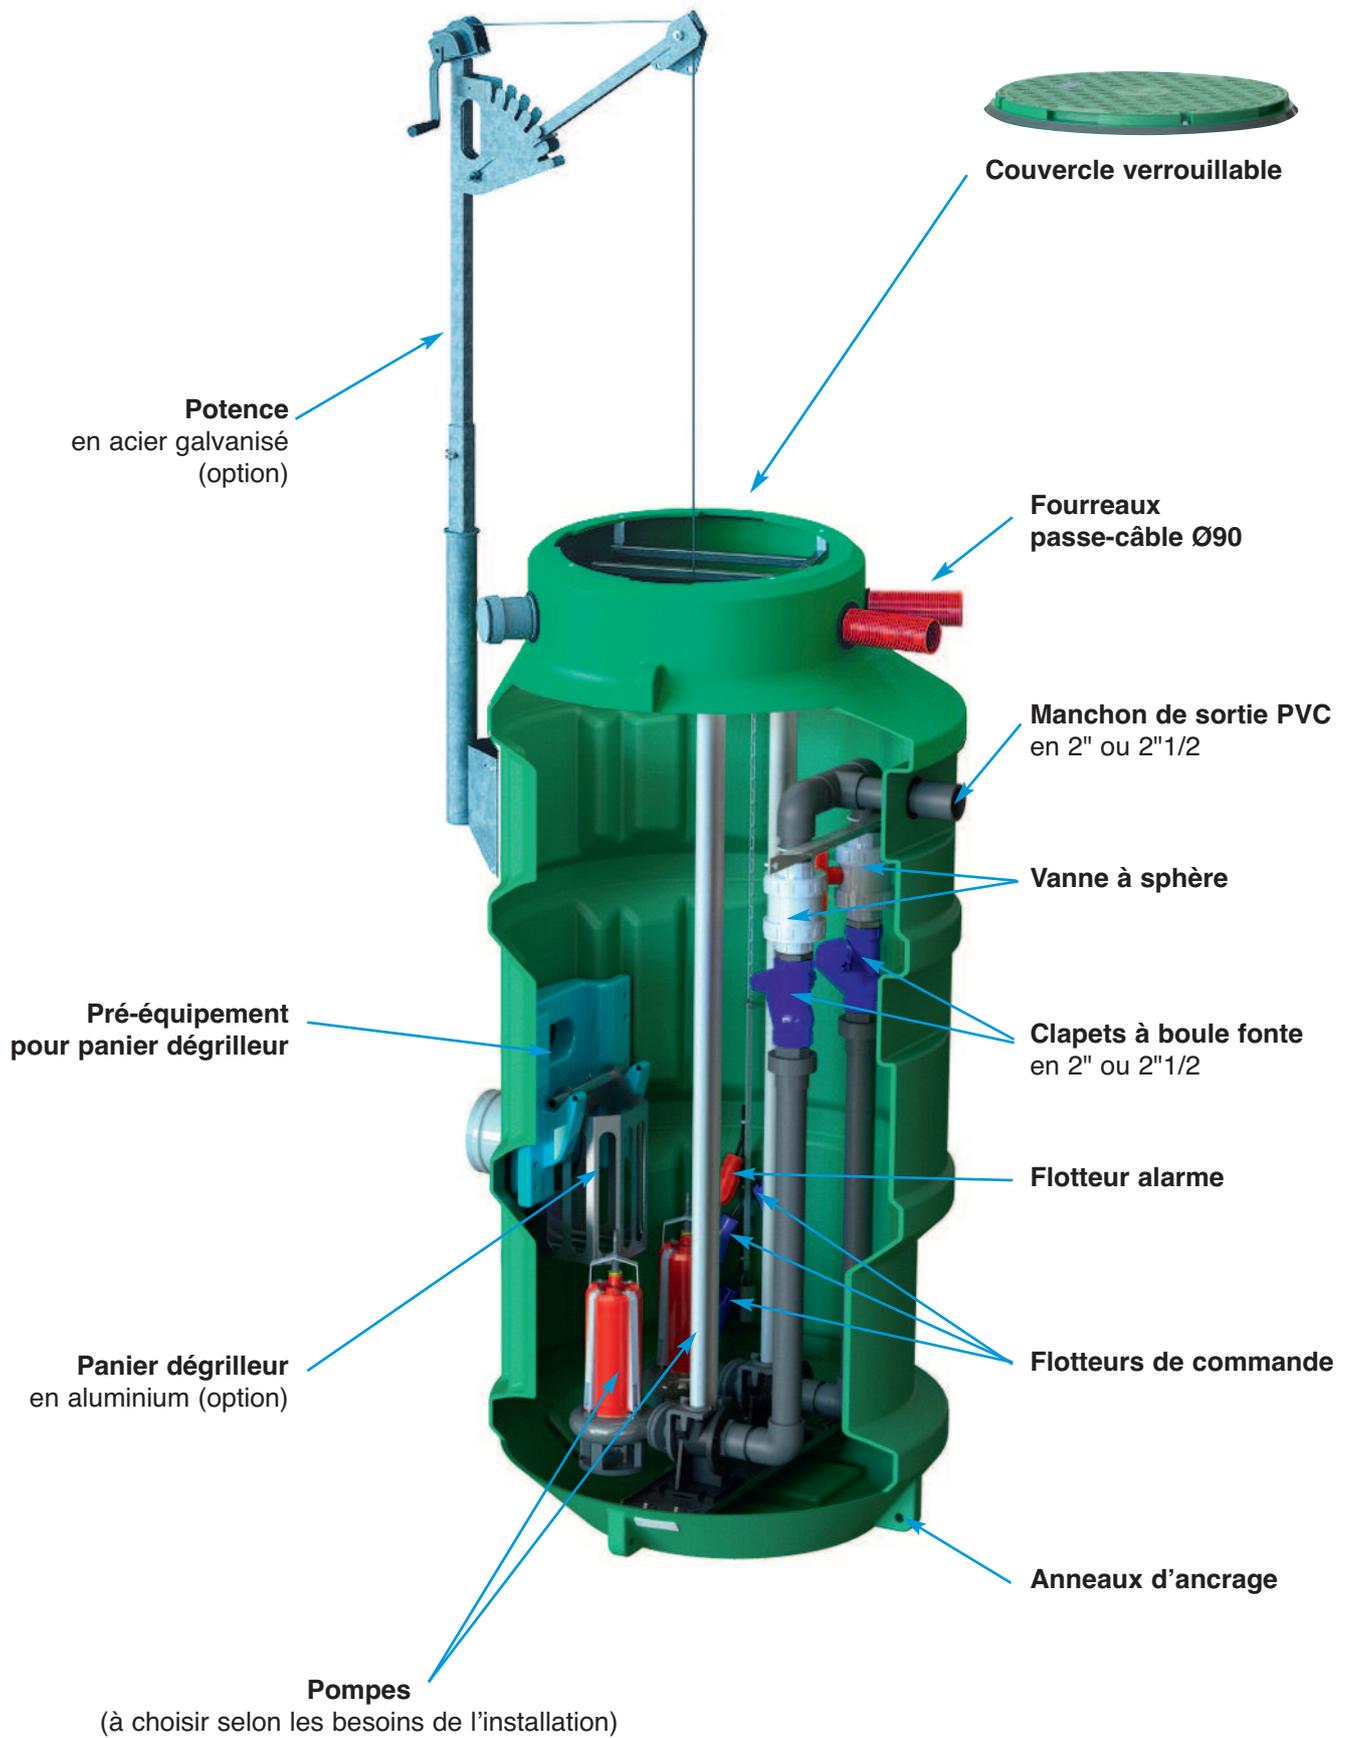

Caractéristiques de cuve

Type (sans pompe ni coffret)	Code	Caractéristiques			Diamètre canalisation (DN)	Poids sans les pompes (kg)
		Volume (litres)	Hauteur (mm)	Fil d'eau (mm)		
COLLECTIFOS PE Seule 2000						
DN 50 PP	457152	2000	2000	1200	50	200
DN 50 PF	457151				50	200
DN65	457100				65	240
COLLECTIFOS PE Seule 2500						
DN 50 PP	457157	2500	2500	1700	50	253
DN 50 PF	457156				50	253
DN65	457105				65	304

OPTION DE CUVE



Sur sabot

Panier dégrilleur en aluminium sur sabot avec chaîne de levage.

Code : 453069

Dimensions : L 245 x P 215 x h 400 mm
Poids : 2,9 kg.

Installé à l'arrivée des effluents dans la station de relevage, il permet de séparer les particules volumineuses. Il protège ainsi contre le colmatage des pompes.

Amovible, il nécessite un entretien régulier afin de ne pas compromettre l'efficacité de la station de relevage.



Potence.

Poids : 17 kg.

Code : 453288.

Permet la manutention aisée lors des interventions de montage et démontage. Réalisée en acier galvanisé, réglable avec treuil de levage.

Hauteur sous crochet maxi. : 1200 mm.
Longueur flèche : 950 mm.




Grille anti-chute à barreaux indépendants en inox 304 pour ouverture Ø740 mm.

Poids : 4,2 kg.

Code : 453209

Installée sous le couvercle, elle empêche la chute d'un individu dans la station de relevage. Amovible, elle permet une parfaite manutention des pompes lors des interventions d'entretien.



Kit d'ancrage composé de 4 châssis avec treillis métalliques. Livré avec visserie.

Poids : 11 kg.

Code : 453151.


Permet la fixation sur les anneaux d'ancrage de la station de relevage **COLLECTIFOS PE** et le scellement dans une dalle béton.



Rehausse découpable et ajustable, elle s'emboîte et se fixe par 1/4 tour. Le couvercle de la station de relevage **COLLECTIFOS PE** s'adapte sur la rehausse. La partie inférieure s'encastre dans la partie supérieure, facilitant ainsi le réglage en hauteur.

Code : 355307 ajustable de 250 à 450 mm.

Code : 355308 ajustable de 430 à 600 mm.



Choix des pompes (voir notice technique pompe choisie)



SÉMISOM 290/490



FÉKA VX



FÉKA VS

GAMME POMPES VORTEX PASSAGE 50. SE MONTENT DANS LA COLLECTIFOS PE 2000/2500 DN50 PP



GR BLUE PRO



SÉMISOM 125 GR MONO

GAMME POMPES "GRANDE HAUTEURS". SE MONTENT DANS LA COLLECTIFOS PE 2000/2500 DN50 PF
(prévoir griffe d'accroche selon modèle)



SÉMISOM 650



SÉMISOM SÉRIE 65

GAMME POMPES VORTEX PASSAGE 65. SE MONTENT DANS LA COLLECTIFOS PE 2000/2500 DN65

Choix du coffret (voir notice technique du coffret choisi)

LES STATIONS COLLECTIFOS PE fonctionnent obligatoirement avec un coffret électrique pour 2 pompes.



COGITUM II R

Coffret électronique Bi Tension réglable de 1 à 10 A ou 6 à 16 A selon modèle.




COFFRET BSR 2

Coffret électromécanique avec magnétothermique Mono 230V (4 à 14 A) ou Tri 400 V (1,6 à 14 A).




ARMOIRE CSR 2

Armoire électromécanique avec magnétothermique Mono 230 V (6,3 à 14 A) ou Tri 400 V (2,5 à 10 A).

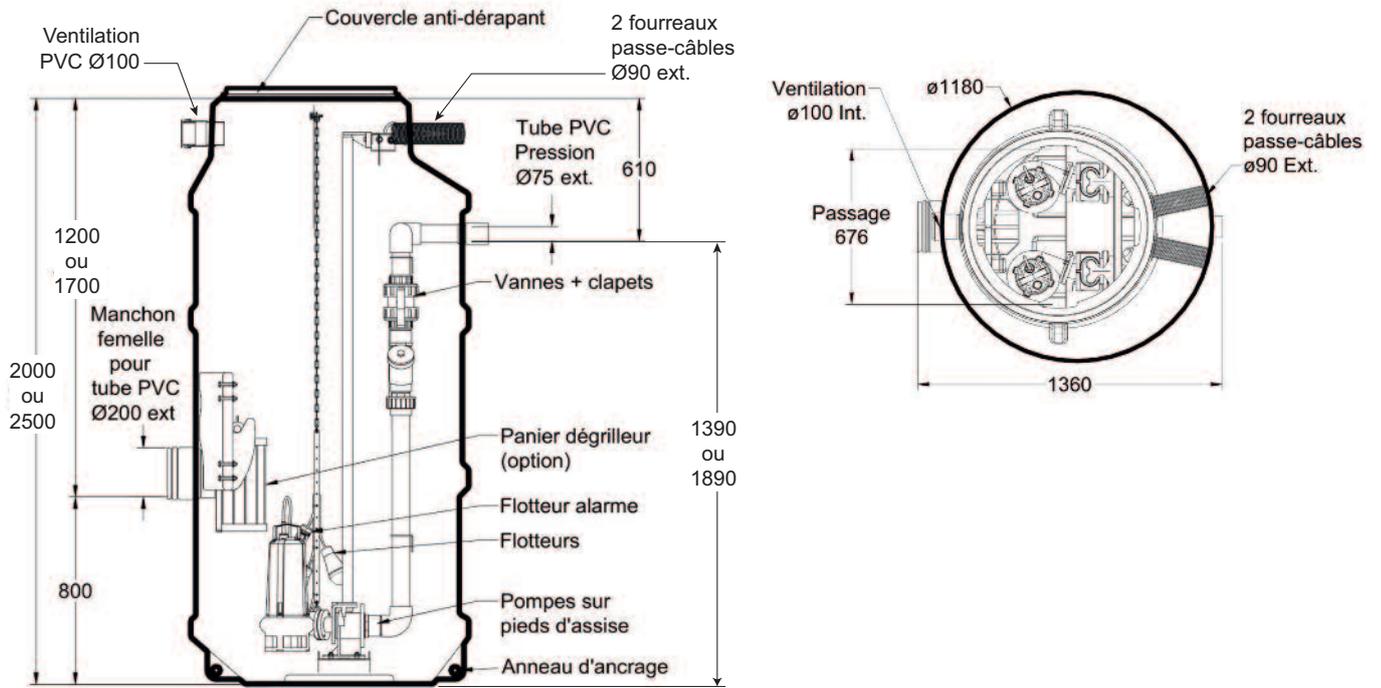

POSE EN EXTÉRIEUR "sous espace vert"

- Poser l'appareil horizontalement sur une dalle béton.
- La cuve sera installée dans une zone en dehors de tout passage de charges roulantes.
- La cuve ne doit pas être placée au pied d'une forte pente ou d'un talus pour éviter une forte pression latérale des terres.
- Passer des fers à béton dans les anneaux d'ancrage.
- Lester la cuve avec du béton.
- Raccorder les canalisations d'entrée, de refoulement et ventilation.
- Poser si besoin la rehausse (1 maxi par trou d'homme).
- Remplir d'eau claire avant de procéder au remblayage.
- Remblayer avec du sable.

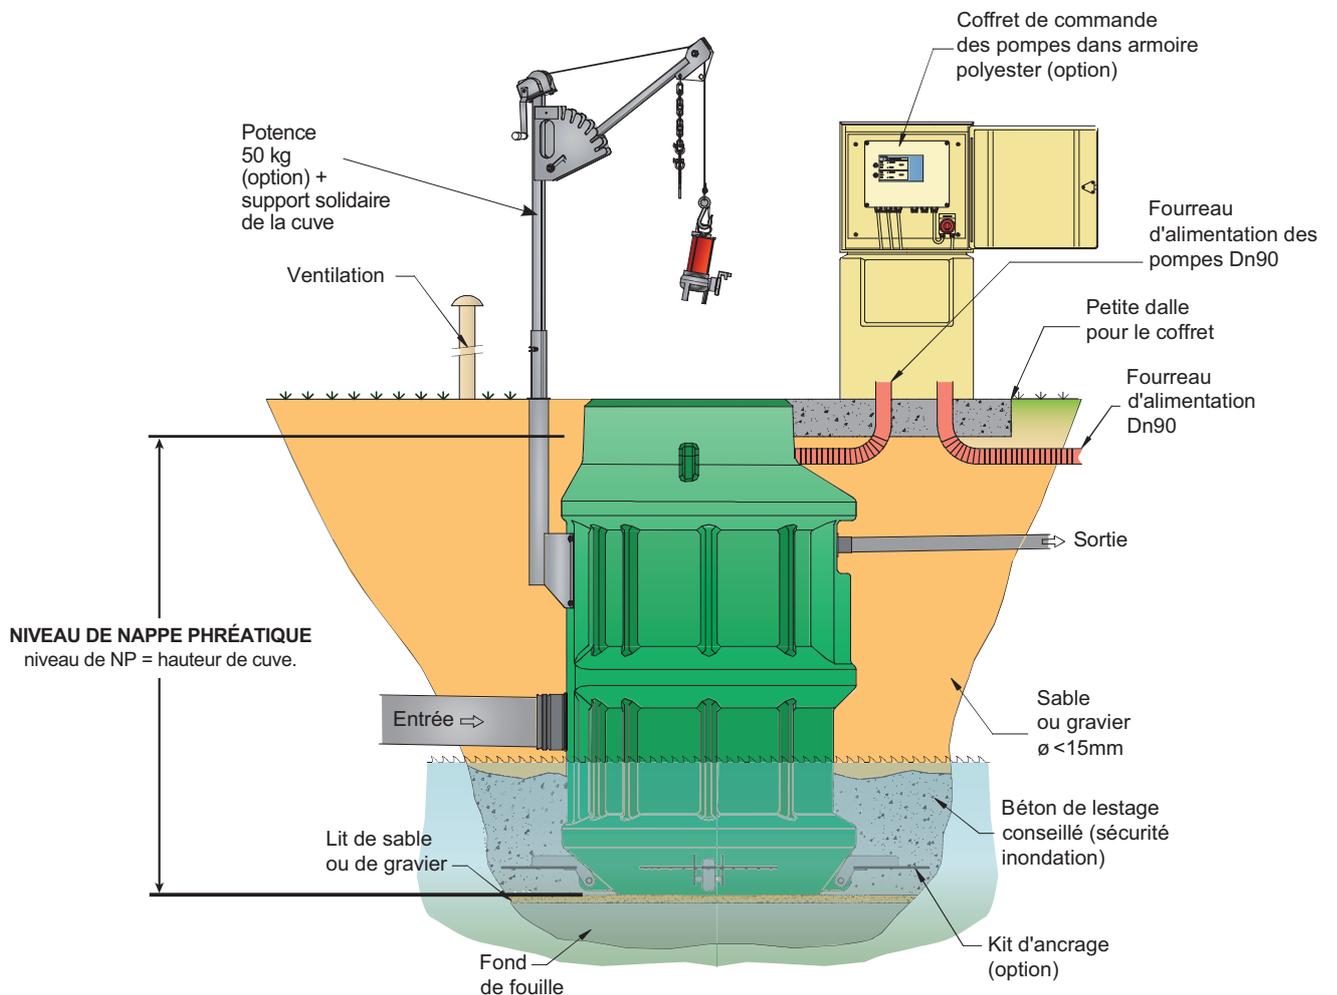

ENTRETIEN DE LA STATION DE RELEVAGE

D'une manière générale, une station de relevage nécessite un entretien régulier. La fréquence des entretiens est fonction de la nature des eaux véhiculées.

NOUS VOUS CONSEILLONS UN MINIMUM DE 3 À 4 VISITES PAR AN.

A / L'ENTRETIEN RÉGULIER CONSISTE À :

Rincer à grande eau les parois et le fond de la cuve ainsi que les canalisations et accessoires en contact avec les effluents.

B / PANIER DÉGRILLEUR : (équipement en option)

Vider et nettoyer le panier dégrilleur régulièrement (fréquence moyenne 1 à 2 semaines).

POUR UN ENTRETIEN COMPLET

- Mettre la ou les pompes en fonctionnement manuel pour vider le plus possible la cuve.
- Couper l'alimentation électrique.
- Nettoyer correctement les flotteurs.
- Rincer à grande eau les parois de la cuve ainsi que les canalisations et accessoires.
- Deux fois par an, sortir les pompes, rincer à grande eau la volute d'aspiration, vérifier l'état de la turbine.
- Remettre les pompes en place, remplir le poste d'eau claire.
- Faire fonctionner la station et vérifier son bon fonctionnement.

NB : en présence d'eaux particulièrement grasses, prévoir la mise en place d'un séparateur à graisses en amont de la station.

PRESTATION DE MISE EN SERVICE POSTE DE RELEVAGE (Code 200139) - Uniquement sur le continent.

La prestation de mise en service comprend :

- Raccordement de l'alimentation EDF au coffret de commande (câble hors fourniture).
- Raccordement électrique des câbles des pompes et flotteurs au boîtier de commande (pompes et flotteurs équipés de 10 mètres de câble).
- Mise en place des pompes et vérification du sens de rotation.
- Essai en eau et vérification du bon fonctionnement de l'installation (montée des flotteurs, permutation...).



JETLY

28, rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail info@jetly.fr

DISTRIBUÉ PAR