

NOTICE D'INSTALLATION DU BOUTON DE SORTIE



CONTENU DE LA BOÎTE

-  1 x Bouton poussoir
-  1 x joint mousse
-  2 x vis Torx N20 4x10mm
-  1 x clé Torx N20




OPTION

-  Embase pour mise en saillie réf. BSZ90

TEST/FONCTIONNEMENT

Réglage de niveau sonore :

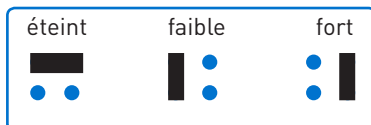

Voyant bleu : localisation du bouton dans l'obscurité

Voyant vert : ouverture de porte

Ligne Assistance Technique

 **N° Indigo 0 825 890 830**


0,15 € TTC / MN

94 rue de la Belle Étoile • ZAC PARIS NORD 2
95700 Roissy-En-France
Tél. : 01 55 85 84 00 • Fax : 01 41 84 68 28
E-mail : info@urmet.fr
www.urmet.fr




POSE


POSE SUR UNE BOÎTE ENCASTRÉE RONDE

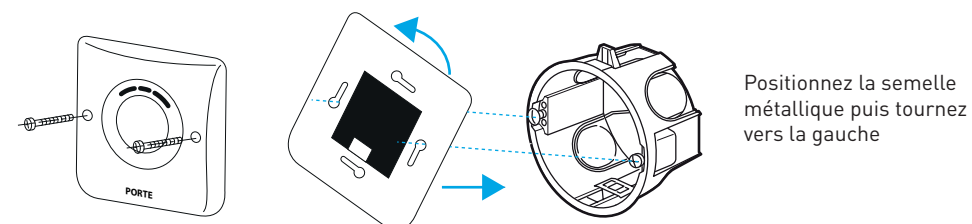

POSE SUR POTEAU TECHNIQUE

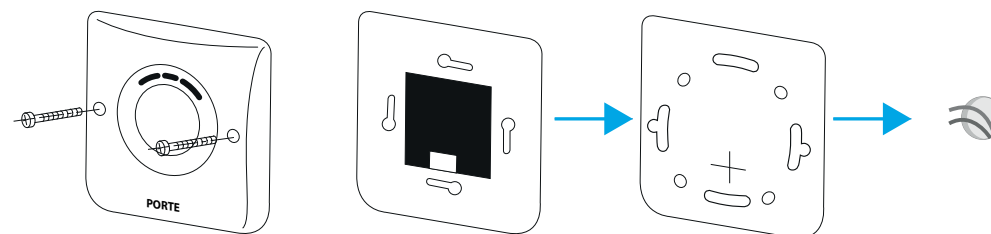

POSE EN SAILLIE

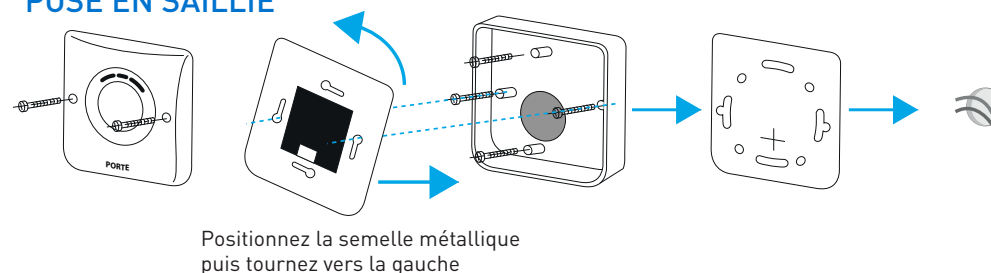


CARACTERISTIQUES


Tension de fonctionnement : 12 Vcc et CA, 24 Vcc seulement.
Contact : I_{max} : 2A, U_{max} : 30 Vcc
Résistance mécanique : IK 09
Étanchéité : IP 54

BRANCHEMENT

Cas d'une gâche à émission 2 temps ou 1 temps

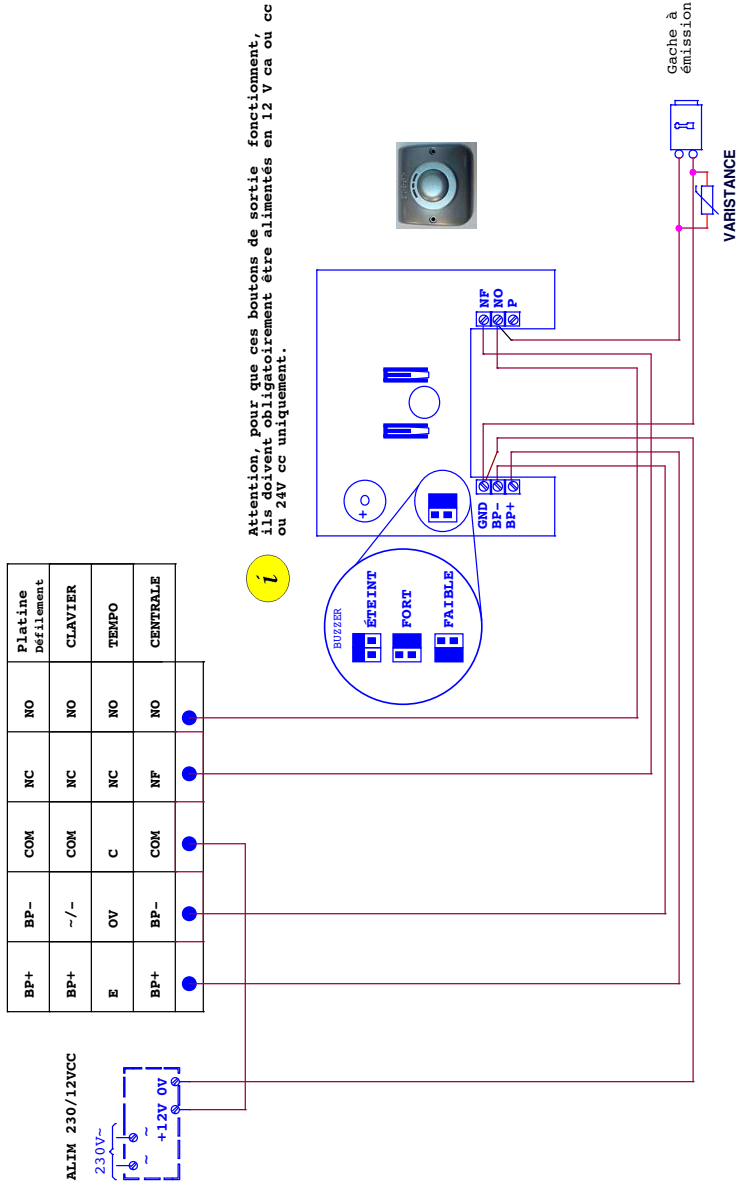

Cas d'une gâche à rupture ou ventouse

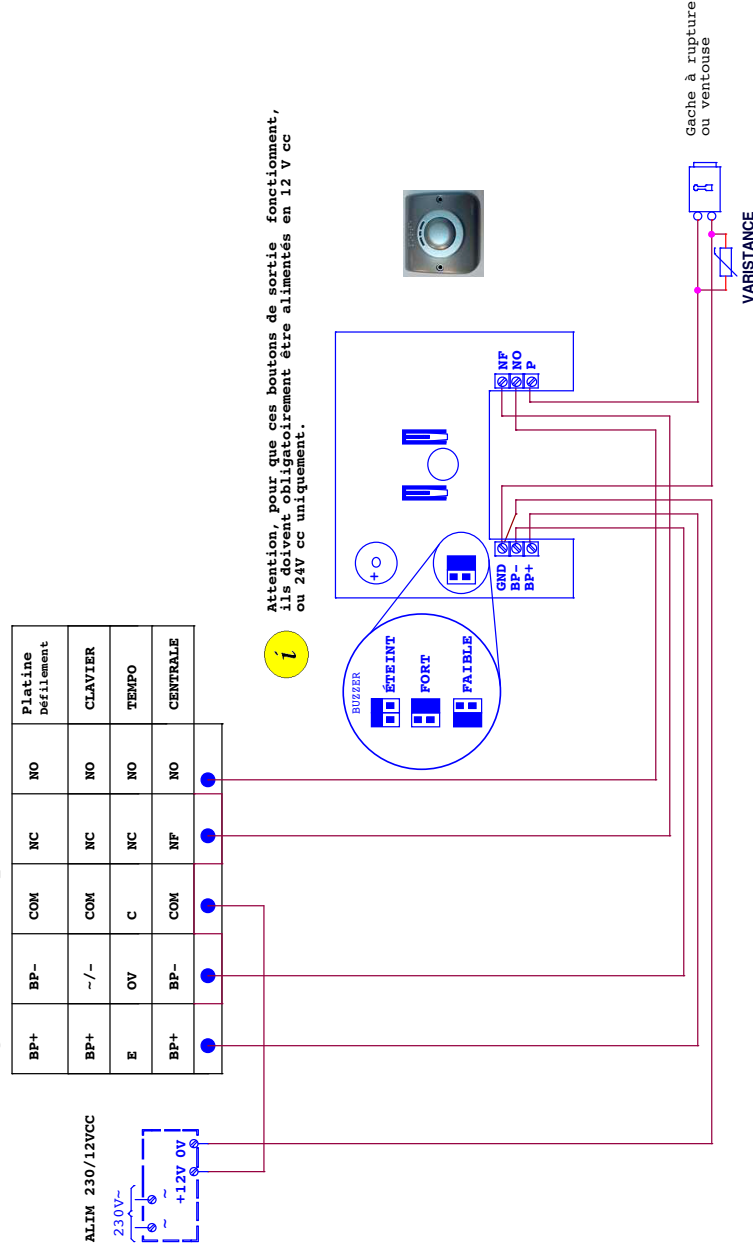

ATTENTION : LE SCHEMA N'EST VALABLE QU'AVEC LES REFERENCES PRODUITS
INDIQUEES . POUR TOUTE MODIFICATION, VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC
LE SERVICE TECHNIQUE.

BA/OF/90LH Bouton conforme loi accessibilité des personnes handicapées Version 2015					
CREE LE: 12/2014	CREE PAR: TV	MODIFIE LE: --/--	N° MODIF.: 0	SCH: BP5724	