


NIMBUS PLUS M NET R32  
Raccordements hydrauliques

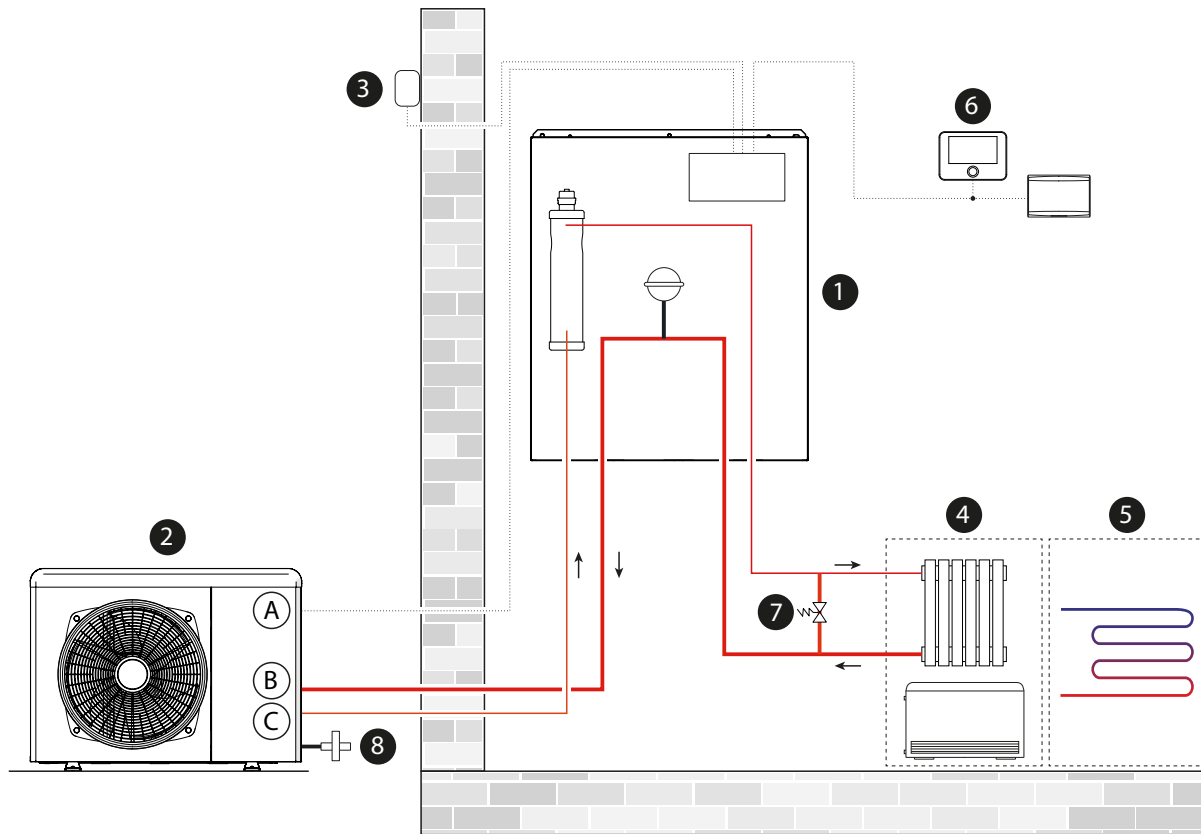

- |   |  |   |                           |
|---|--|---|---------------------------|
| 1 | Unité Intérieure   | A | Raccordements électriques |
| 2 | Unité extérieure   | B | Départ installation       |
| 3 | Sonde extérieure   | C | Retour installation       |
| 4 | Zone chauffage haute température/refroidissement basse température (avec ventilo-convecteur) |   |                           |
| 5 | Zone de chauffage basse température/refroidissement au sol                                   |   |                           |
| 6 | Contrôle à distance  |   |                           |
| 7 | By-pass  |   |                           |
| 8 | Kit exogel   |   |                           |