

Coffret d'exploitation câbles IRVE

PARK'ELEC




UTILISATION

Le coffret d'exploitation s'installe à l'extrémité du câble de canalisation collective, sur chacune des travées. Il est utilisé principalement pour réaliser les actes d'exploitation par le GRD (VAT, mise en court-circuit par le biais de faux-fusibles, ...).

DESCRIPTION

Le coffret d'exploitation est constitué d'une enveloppe IP55 / IK10 intégrant un coffret coupe-circuit tétrapolaire pour faux fusibles MCC taille 00.

Il se raccorde au câble de canalisation collective à l'aide d'un kit de connecteurs IRVE triphasé.

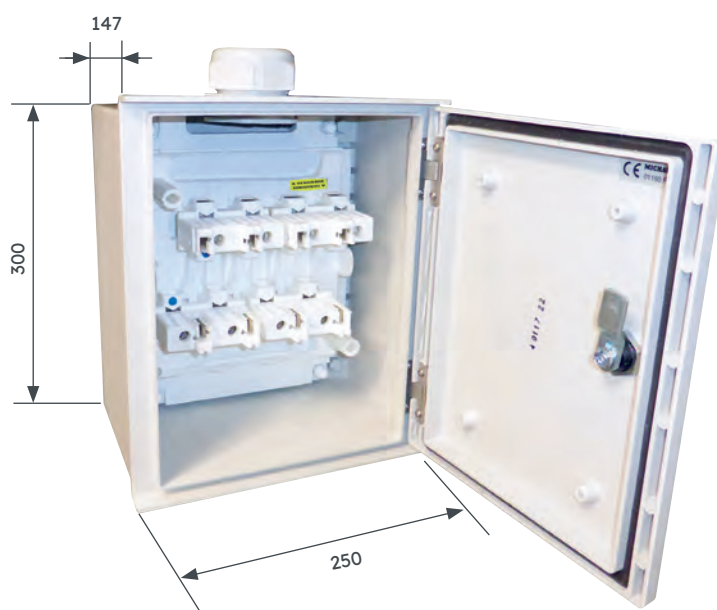

RÉFÉRENCES

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
GE012	Coffret d'exploitation IP55 pour câbles IRVE	69 02 666	1

ACCESSOIRES

Code	Désignation	Capacités		Nomenclature Enedis	Unité de vente
		Principal	Dérivé		
GE005	Kit triphasé connecteurs IRVE 50-70 mm ² (1 N + 3 Ph)	50 - 70	35	69 02 661	1
GE006	Kit triphasé connecteurs IRVE 95-150 mm ² (1 N + 3 Ph)	95 - 150	35	69 02 663	1