



[fr] Brève notice d'utilisation destinée aux clients finaux

# Module de commande CH 120



6721876583 (2024/02) FR




# 1 Navigation dans les menus

Les fonctions du CH 120 sont regroupées par thème dans des menus.

**i**

Selon la configuration de l'installation, tous les menus ne sont pas affichés.

- Avec les touches < et >, passer d'un menu à l'autre :  
< **Aperçu** > < **Système hybride** > < ... > < **Congés** >
- Avec la touche , sélectionner les réglages **spécifiques au menu** du **menu actuellement sélectionné** (par ex. Démarrage ECS supp. ou Mode de fonctionnement dans le menu ECS).

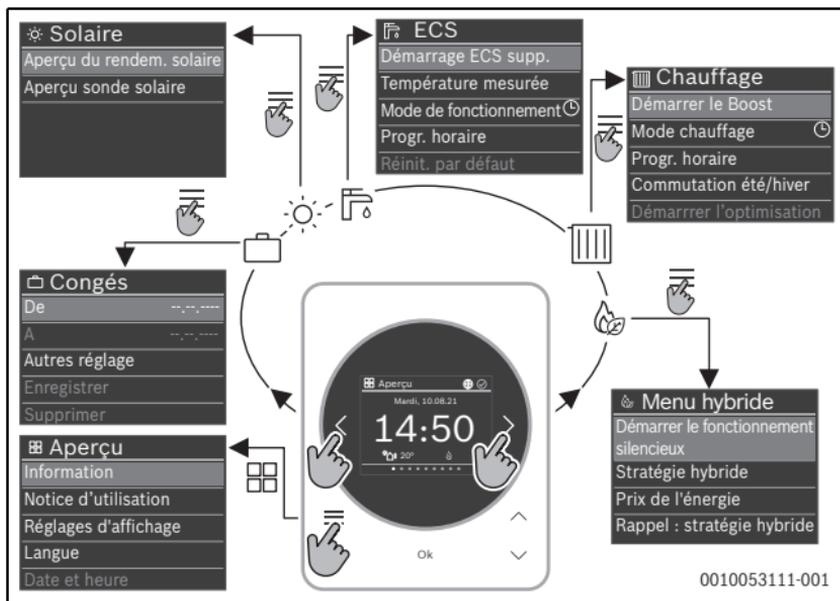


- Modifier les valeurs et sélectionner les réglages avec les touches  $\nabla$  et  $\blacktriangle$ .
- Confirmer les valeurs, la sélection et les réglages en appuyant sur **Ok**.
- Quitter les réglages à l'aide de la touche  $\leftarrow$ .

Les valeurs clignotantes peuvent être modifiées à l'aide des touches  $\nabla$  et  $\blacktriangle$ .

## 2 Aperçu des éléments de commande et affichages

- [1] Nom du menu
- [2] Menu suivant
- [3] Augmenter la valeur / Naviguer dans les réglages
- [4] Réduire la valeur / Naviguer dans les réglages
- [5] Confirmer la valeur / Sélectionner les réglages
- [6] Quitter/revenir aux réglages spécifiques au menu
- [7] Afficher les réglages spécifiques au menu
- [8] Affichage de la position du menu
- [9] Menu précédent
- [10] Affichage principal

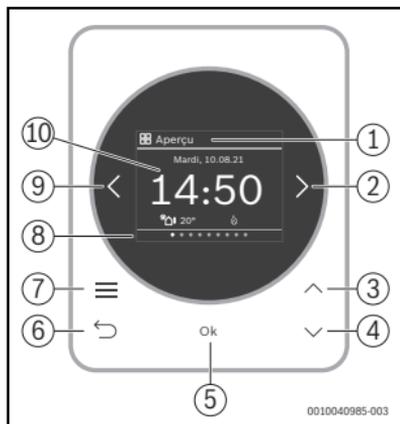


## 3 Modifier la Stratégie hybride

La stratégie hybride peut commuter entre **Optimisation des coûts** et **Pompe à chaleur optimisée**.


- ▶ Dans le menu **Système hybride**, appuyer sur la touche **Ok**.
- ▶ Marquer la stratégie hybride souhaitée à l'aide des touches **∇** et **∧** et sélectionner en cliquant sur **Ok**.

Lors du premier passage à la stratégie **Optimisation des coûts**, il faut indiquer le prix de l'énergie sur la base desquels la stratégie hybride **Optimisation des coûts** sera calculée.



## 4 Modifier la température ambiante


- ▶ Dans le menu **Chauffage**, sélectionner la température ambiante souhaitée avec les touches **∇** et **∧**, puis confirmer avec **Ok**.



## 5 Modifier le mode chauffage


Le mode chauffage peut être permuté entre le **Auto** et le **Manuel** ou être désactivé entièrement.

- ▶ Dans le menu **Chauffage**, appuyer sur la touche **OK**.
- ▶ Sélectionner le mode de chauffage souhaité avec les touches **∨** et **∧** et confirmer avec **Ok**.



## 6 Pour plus d'informations

- ▶ Pour obtenir plus d'informations concernant CH 120 : scanner le QR code.

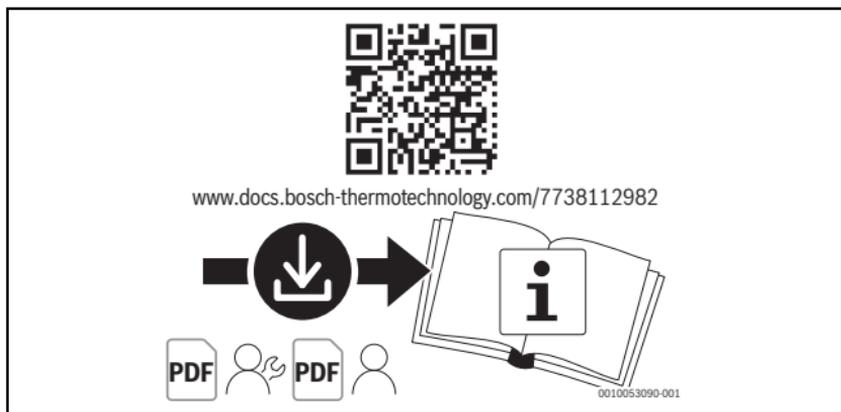

elm.leblanc S.A.S.  
 Etablissement de Saint-Thégonnec  
 CS 80001  
 F-29410 Saint-Thégonnec  
<https://www.pro.bosch-climate.fr>

**0 820 00 4000** Service 0,12 € / min  
 + prix appel



**IMPORTANT:** il est nécessaire de faire retour du bon de garantie à l'adresse indiquée sur celui-ci.