

**XBT ZGCO4**  
Adaptateur de gabarit  
pour unités XBT GT  
Guide de référence

## Présentation

Ce produit se compose d'un kit de conversion pour l'installation du XBT GT5330 en remplacement du XBT G5330. Il permet de remplacer le modèle actuel par un nouveau présentant de plus petites dimensions de gabarit.

## Contenu de la boîte

Ce produit a été soigneusement emballé et une attention particulière a été portée à la qualité. Toutefois, si, pour une raison quelconque, vous constatez que des pièces sont endommagées ou manquantes, contactez immédiatement votre distributeur Schneider Electric local.

Avant d'installer une unité XBT GT avec l'adaptateur de gabarit, vérifiez que vous disposez bien de tous les éléments listés ci-dessous :

| Liste des éléments contenus dans la boîte |
|-------------------------------------------|
| Adaptateur de gabarit x 1                 |
| Joint d'adaptateur de gabarit x 1         |
| Écrous hexagonaux M4 x 8                  |
| Fixations de montage exclusives x 4       |

## Prérequis

Avant d'installer l'unité XBT GT avec l'adaptateur de gabarit, assurez-vous de la compatibilité de votre installation avec les caractéristiques suivantes :

| Élément                  | Valeurs spécifiées pour le XBT GT5330                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Construction protectrice | Degré de protection : équivalent à IP65 (face avant de l'appareil installé) |
| Poids                    | 0,45 kg (0.99 lb) ou moins (adaptateur de gabarit uniquement)               |
| Dimensions externes      | Largeur : 317 mm (12.48 pouces)<br>Hauteur : 243 mm (9.57 pouces)           |
| Couleur                  | Argent métallisé                                                            |
| Matériau                 | Tôle d'acier                                                                |

une marque de  
**Schneider**  
Electric



**Telemecanique**

**Installation de l'unité XBT GT5330**

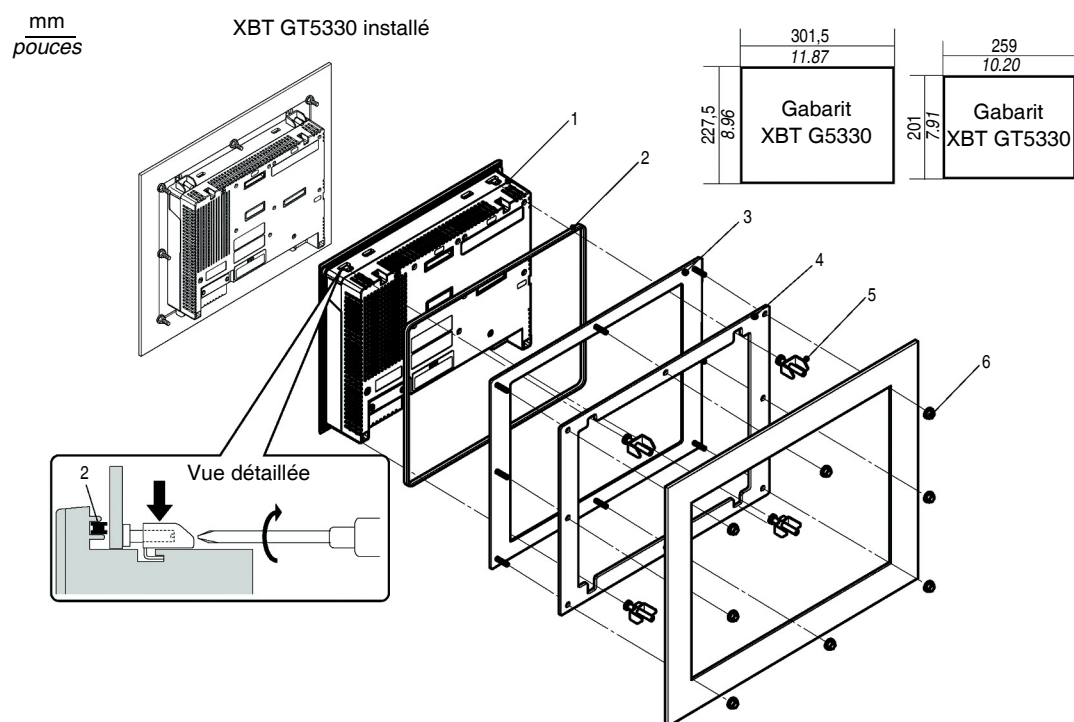
Les chiffres entre parenthèses font référence à l'illustration ci-dessous.

| Étape | Action                                                                                                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Vérifiez que l'unité XBT GT5330 (1) et le joint d'étanchéité (2) sont présents.                                                                                                           |
| 2     | Assurez-vous que le joint d'étanchéité est correctement installé sur l'unité XBT GT5330.                                                                                                  |
| 3     | Installez correctement le joint de l'adaptateur (4) sur l'adaptateur de gabarit (3).                                                                                                      |
| 4     | Insérez l'ensemble joint-adaptateur de gabarit préparé à l'étape 3 dans le panneau du XBTG5330 en faisant correspondre les parties à visser de la plaque et les quatre angles du panneau. |
| 5     | Assurez-vous que le joint est bien en place.                                                                                                                                              |
| 6     | Serrez les écrous hexagonaux M4 (6) en appliquant à chaque fois un couple de serrage de 0,5 Nm (4.4 livres-pouces).                                                                       |
| 7     | Fixez l'unité XBT GT5330 (1) à l'adaptateur de gabarit à l'aide des fixations de montage (5).                                                                                             |
| 8     | Serrez les fixations de montage en appliquant un couple de serrage de 0,5 Nm (4.4 livres-pouces).                                                                                         |

**⚠ ATTENTION****RISQUE DE DOMMAGE MATÉRIEL**

N'appliquez pas un couple de serrage supérieur à 0,5 Nm (4.4 pouces-livres) lors du serrage des fixations de montage et des écrous hexagonaux.

**Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.**

**Schéma d'installation du XBT GT5330****Légende des éléments présentés sur le schéma**

| Éléments présentés                  | Référence |
|-------------------------------------|-----------|
| Unité XBT GT5330 x 1                | (1)       |
| Joint d'étanchéité x 1              | (2)       |
| Adaptateur de gabarit x 1           | (3)       |
| Joint d'adaptateur de gabarit x 1   | (4)       |
| Fixations de montage exclusives x 4 | (5)       |
| Écrous hexagonaux M4 x 8            | (6)       |

